

5.14. Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարումը 2004 թվականին

Ըստ ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ամփոփ տեղեկատվության, 2005թ. հունվարի 1-ի դրությամբ իրենց կողմից սպասարկվող կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգում ջրմուղի մագիստրալային ջրատարի, փողոցային, միջթաղային ու միջբակային ցանցերի միագիծ ընդհանուր երկարությունները համապատասխանաբար կազմել են 4960.6, 7252.4 և 1049.7 կմ, որից քաղաքային համայնքներում՝ 3601.3, 4029.5 և 1042.7 կմ:

Ջրմուղի ցանցերի միագիծ երկարություններն ըստ մարզերի, 2004թ.

(կմ)

	Մագիստրալային ջրատար	Փողոցային ցանց	որից՝ կարիք ունեն փոխման	Միջթաղային և միջբակային ցանց
ք.Երևան	770.4	1056.9	919.6	518.6
Արագածոտն	493.0	410.7	210.7	13.0
Արարատ	367.0	1679.0	582.1	14.0
Արմավիր	432.5	636.6	308.2	70.6
Գեղարքունիք	403.7	453.2	264.3	24.0
Լոռի	559.0	673.0	457.6	130.0
Կոտայք	525.0	828.0	545.9	64.0
Շիրակ	607.0	888.0	572.3	79.0
Սյունիք	450.0	336.0	166.3	93.5
Վայոց ձոր	110.0	107.0	50.1	21.0
Տավուշ	243.0	184.0	94.1	22.0
Ընդամենը ՀՀ	4960.6	7252.4	4171.2	1049.7


2004թ. ցանցին տրվել է 565.8 մլն. խոր. մ ջուր (ք.Երևան՝ 367.4 մլն. խոր. մ), որից 311.9 մլն. խոր. մ-ը՝ ինքնահոսքով (ք.Երևան՝ 203.2 մլն. խոր. մ):

2004թ. ընթացքում սպառողներին բաց է թողնվել 124.9 մլն. խոր. մ ջուր, այդ թվում իր սպառողներին՝ 118.2 մլն. խոր. մ, այլ սպառողներին՝ 6.7 մլն. խոր. մ ջուր: Իր սպառողներին բաց թողնված ջրից բնակչությանը տրվել է 90.6 մլն. խոր.մ, կոմունալ-կենցաղային և արտադրական կարիքների համար՝ 27.6 մլն. խոր. մ ջուր:

Սպառողներին բաց թողնված ջրի ծավալների բաշխվածությունն ըստ մարզերի, 2004թ.


	Սպառողներին բաց թողնված ջուրը		Ընդհանուր բաց թողնվածից իր սպառողներին, մլն. խոր. մ
	ընդամենը, մլն. խոր. մ	%-ով ընդհանուրից	
ք.Երևան	72.8	58.3	66.1
Արագածոտն	3.2	2.6	3.2
Արարատ	7.1	5.7	7.1
Արմավիր	6.9	5.5	7.0
Գեղարքունիք	3.7	3.0	3.7
Լոռի	4.6	3.7	4.6
Կոտայք	7.6	6.1	7.6
Շիրակ	9.2	7.3	9.2
Սյունիք	6.4	5.1	6.4
Վայոց ձոր	1.8	1.4	1.8
Տավուշ	1.6	1.3	1.5
Ընդամենը ՀՀ	124.9	100.0	118.2

Իր սպառողներին տրված ջրի փաստացի ընդհանուր ծավալի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ նպատակայնության և ըստ մարզերի, 2004թ.

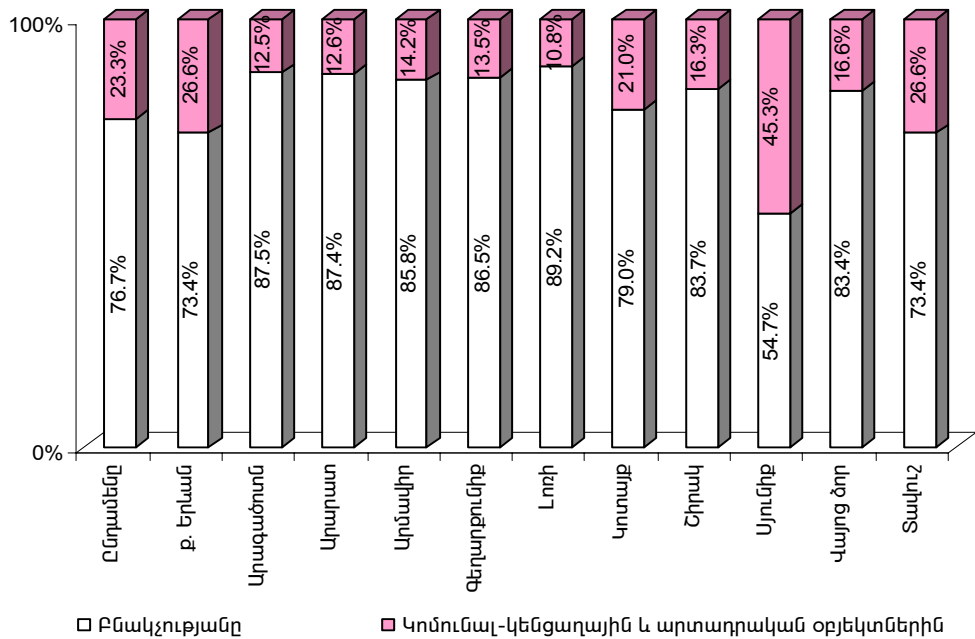

Բնակչությանը տրված փաստացի ջրի քանակը, 1970-2004թթ.

(մլն.խոր.մ)

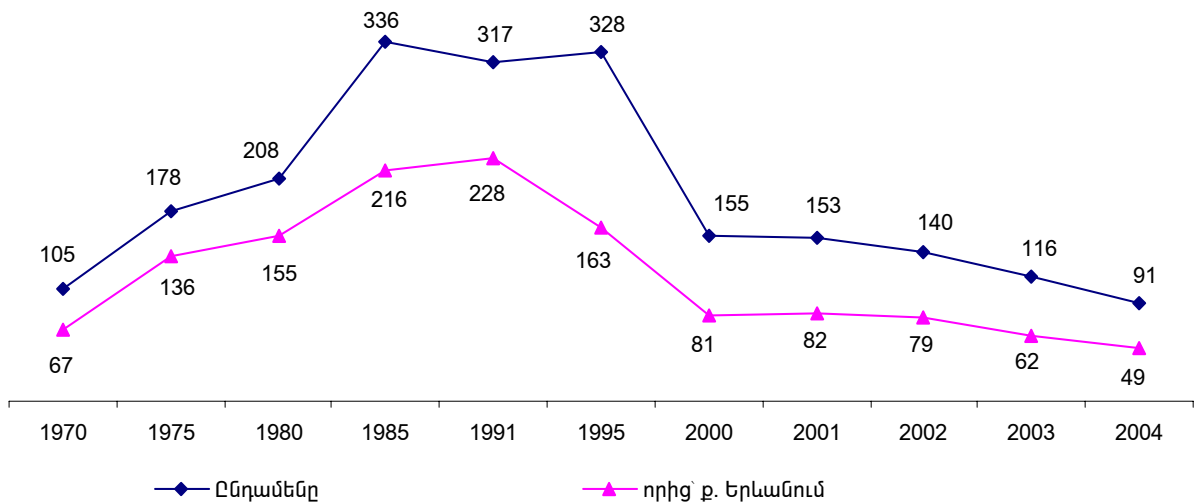

2004թ. ջրի կորուստը կազմել է ցանցին տրված ջրի ընդհանուր ծավալի 78.0%-ը, Երևան քաղաքում՝ 80.2%-ը: Ջրի կորուստների հիմնական պատճառը ջրագծերի ֆիզիկական մաշվածությունն է: 2004թ. ընթացքում ջրմուղի համակարգում արձանագրվել է 23473 վթար, որից ք.Երևանում՝ 4130:

Զրոգտագործման և ջրի կորուստների տոկոսային հարաբերակցությունն ըստ մարզերի, 2004թ.

