

5. СОЦИАЛЬНО -ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.14. Водоснабжение общин республики в 2004 году

По сводной информации Государственного комитета водного хозяйства при Правительстве РА, на 1 января 2005г. в системе обслуживаемого ими централизованного водоснабжения общая одиночная протяженность магистральных водоводов, уличной, внутриквартальной и внутридворовой водопроводных сетей составила соответственно: 4960.6, 7252.4 и 1049.7 км, из них в городских общинах - 3601.3, 4029.5 и 1042.7 км.

Одиночные протяженности водопроводных сетей по марзам, 2004г.

(км)

	Магистраль- ный водовод	Уличная водопроводная сеть	из которых: нуждающиеся в замене	Внутриквартальная и внутридворая сеть
г. Ереван	770.4	1056.9	919.6	518.6
Арагацотн	493.0	410.7	210.7	13.0
Арагат	367.0	1679.0	582.1	14.0
Армавир	432.5	636.6	308.2	70.6
Гегаркуник	403.7	453.2	264.3	24.0
Лори	559.0	673.0	457.6	130.0
Котайк	525.0	828.0	545.9	64.0
Ширак	607.0	888.0	572.3	79.0
Сюник	450.0	336.0	166.3	93.5
Вайоц дзор	110.0	107.0	50.1	21.0
Тавуш	243.0	184.0	94.1	22.0
Всего РА	4960.6	7252.4	4171.2	1049.7

В 2004г. в водопроводную сеть было подано 565.8 млн. куб м воды (г. Ереван - 367.4 млн. куб.м), из них 311.9 млн. куб. м - самотеком (г.Ереван - 203.2 млн. куб. м).


В течении 2004г. потребителям было отпущено 124.9 млн. куб. м воды, в том числе своим потребителям - 118.2 млн. куб. м, другим потребителям - 6.7 млн. куб. м. Из отпущенной своим потребителям воды населению отпущено 90.6 млн. куб. м, а для коммунально-бытовых и производственных нужд - 27.6 млн. куб. м.

Распределение объемов воды, отпущенной потребителям по марзам, 2004г.

	Вода, отпущенная потребителям		Из общей отпущенной своим потребителям, млн. куб. м
	всего, млн. куб. м	от общего, %	
г.Ереван	72.8	58.3	66.1
Арагацотн	3.2	2.6	3.2
Арагат	7.1	5.7	7.1
Армавир	6.9	5.5	7.0
Гегаркуник	3.7	3.0	3.7
Лори	4.6	3.7	4.6
Котайк	7.6	6.1	7.6
Ширак	9.2	7.3	9.2
Сюник	6.4	5.1	6.4
Вайоц дзор	1.8	1.4	1.8
Тавуш	1.6	1.3	1.5
Всего РА	124.9	100.0	118.2


5. СОЦИАЛЬНО -ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Процентное распределение фактического общего объема воды, отпущенной своим потребителям, по целям и по марзам, 2004г.

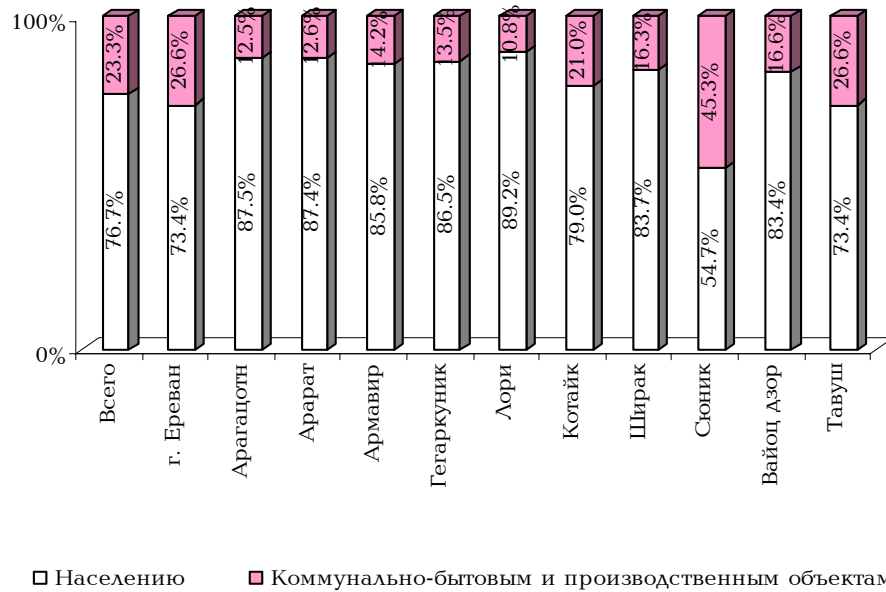

Фактическое количество воды, отпущенной населению, 1970-2004гг.

(млн. куб. м)

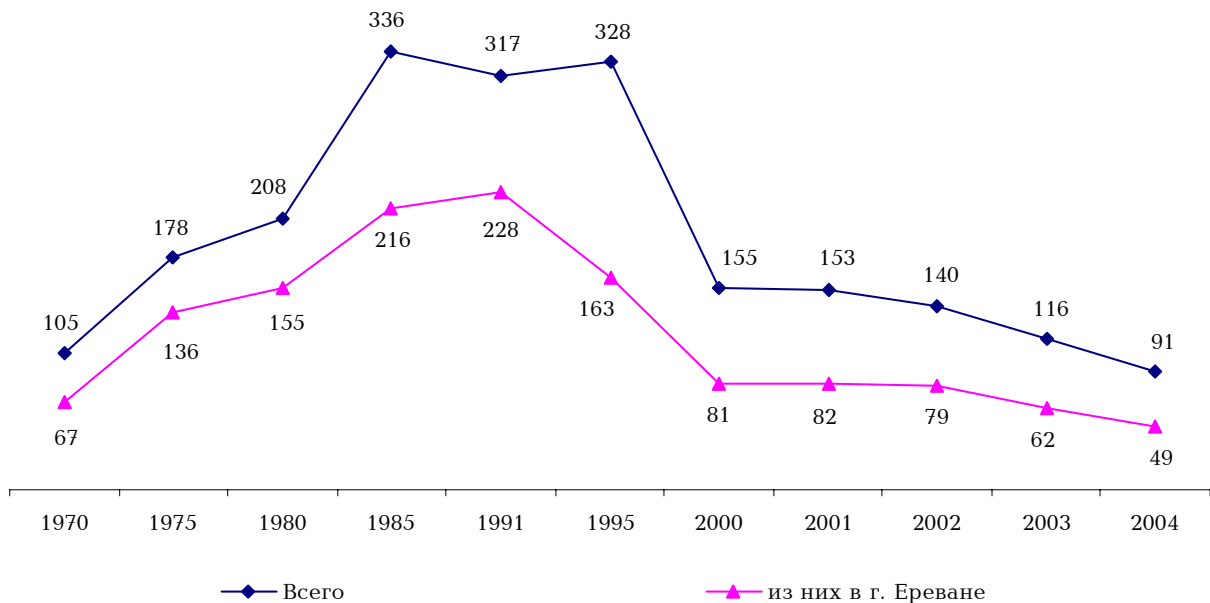

В 2004г. потеря воды составила 78.0% из отпущенного в сеть объема воды, в г. Ереване - 80.2%. Основная причина потерь воды - физический износ водопроводной сети. В течение 2004г. в системе водного хозяйства было зарегистрировано 23473 аварий, из них в г.Ереване - 4130.

5. СОЦИАЛЬНО -ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Использование и потери воды в процентном соотношении по марзам, 2004г.

